

Recski Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől  
3245 Recsk, Kossuth Lajos út 165.  
Tel.: 06/36/578-310; Fax: 06/36/478-022  
E-mail: [jegyzo@polghiv-recsk.t-online.hu](mailto:jegyzo@polghiv-recsk.t-online.hu)

R/2622-2/2018.  
Üi.: Ivicz Tiborné

N + F Mérnökiroda Kft.  
Nikolov István ügyvezető igazgató Úr részére

**E G E R**  
Vörösmarty út 17.

3 3 0 0

**Tisztelt Nikolov Úr!**


Tájékoztatatom, hogy a Recsk, Ifjuság u.27. sz. alatti ingatlan földgázellátását biztosító utólagos leágazó vezeték kiépítése - a többször módosított 3/2001. (04.03) Ör. 18.§.(6) bekezdése alapján - november 15. és március 15. közötti időszakban - az azonnali hibaelhárítási munkák végzésén túl - különösen indokolt esetben az Önkormányzat Képviselő-testületének külön engedélye alapján lehetséges.

Fentiek miatt a tulajdonosi és útkezelői hozzájárulás megadására irányuló kérelmét Recsk Nagyközség Önkormányzata a soron következő képviselő-testületi ülésén fogja megtárgyalni, a döntésről határozat kivonat formájában értesítjük.

Kérem fenti tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

*R e c s k, 2018. november 15.*

Tisztelettel:



*Kalmárné Kovács Andrea*  
**Kalmárné Kovács Andrea**  
jegyző

**Recsk Nagyközség  
Önkormányzata**

**3245 Recsk**  
Kossuth u.165.

Recsk, 20... 2018 NOV 15. hó ... n.

2/2022-1 ... szamú Mell. ....

EK-szám: Utóirat: EK-szám: 84

Tárgy: *Recsk, Ifjúság u. 27. hrsz 1627 alatti ingatlan gázellátása*  
Msz.: T/1-299/18

Ikt.sz.: 777/18

Mellékelten megküldjük a *Recsk, Ifjúság u. 27. hrsz 1627* alatti ingatlan földgázellátását biztosító utólagos leágazó vezetékek tervdokumentációját.

Kérjük a mellékelt tervdokumentáció alapján

**TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁSUKAT és  
ÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁSUKAT**

megadni szíveskedjenek.

Melléklet: 1 pld tervdokumentáció

Eger, 2018. november 12.

Tisztelettel  
  
Nikolov István  
ügyvezető ig.

**N+F Kft.**  
3300 Eger, Vörösmarty út 17.  
5.

**N+F Kft.**

Eger

Recsk, Ifjúság. u. 27. hrsz. 1627 alatti ingatlan gázellátása  
földgáz leágazó vezeték

Msz.: **T/1-299/18**

## ALÁÍRÓLAP

**RECSK, Ifjúság u. 27 hrsz 1627 alatti ingatlan gázellátása**  
földgáz leágazó vezeték

kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához

Készítette:

**N+F Kft.**

✉ 3300 Eger, Vörösmarty út 17.  
☎ 36/416 980, 06/30/9655 121

Tervező:

Nikolov István  
GO T-10-0005

Ellenőr:

Molnár László  
GO 10-0215

Ügyvezető:

Nikolov István

Eger, 2018. november hó

|                 |                                                                                          |                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>N+F Kft.</b> | Recsk, Ifjúság. u. 27. hrsz. 1627 alatti ingatlan gázellátása<br>földgáz leágazó vezeték | Msz.: <b>T/1-299/18</b> |
| Eger            |                                                                                          |                         |

## TARTALOMJEGYZÉK

**RECSK, Ifjúság út 27 hrsz 1627 alatti ingatlan gázellátása**  
**földgáz leágazó vezeték**  
kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához

### I. IRATJEGYZÉK

Aláírólap

Tartalomjegyzék

Tervezői nyilatkozat

Tervezői munkavédelmi nyilatkozat

Gázellátás szerelési munkák műszaki leírása

Megrendelés

Egyeztetések, hozzájárulások:

- Recsk Polgármesteri Hivatal
- TIGÁZ-DSO Kft.
- ÉMÁSZ Hálózati Kft.
- Magyar Telekom Nyrt.
- ÉRV Zrt

### II. TERVJEGYZÉK

KG - 1      Helyszínrajz, hossz-szelvény



|                 |                                                                                          |                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>N+F Kft.</b> | Recsk, Ifjúság. u. 27. hrsz. 1627 alatti ingatlan gázellátása<br>földgáz leágazó vezeték | Msz.: <b>T/1-299/18</b> |
| Eger            |                                                                                          |                         |

## TERVEZŐI NYILATKOZAT

**Recsk, Ifjúság út 27 hrsz 1627 alatti ingatlan gázellátása  
földgáz leágazó vezeték**  
kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához

Tervező: *Nikolov István, GO T-10-0005*

Szakági tervezők:

- gázipari tervező: *Nikolov István, 3300 Eger, Nagy László u. 1., GO T-10-0005*
- munkavéd. koord. *Molnár László, 3300 Eger, Hild J. u. 5., Mv-19/2005.*

Tervezett építési tevékenység: *középnymású gázleágazó vezeték létesítése.*

Tervdokumentáció tárgya: **Recsk, Ifjúság út 27 hrsz 1627 alatti ingatlan földgázellátását  
biztosító utólagos leágazó vezeték**

Építtető: *TIGÁZ-DSO Kft., 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.*

Tervezett létesítmény helye: **Recsk, Ifjúság út (hrsz 1622)**

A tervezett gázvezeték létesítése során a fenti helyen utólagos PE leágazó vezeték épül a  
Ifjúság út 27 sz. alatti ingatlan ellátására.

A tervezett létesítmény megvalósításához a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés  
engedélyezése nem szükséges.

A vonatkozó Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatának közzétételéről szóló 80/2005.

(X. 11.) GKM rendelet alapján kijelentem, hogy

- az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti előírásoknak, különös tekintettel a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényre, a végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletre és a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet mellékletében közzétett Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata előírásainak,
- megfelelnek a megelőző tűzvédelmi követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazati szabványok, műszaki előírások követelményeinek.

Kijelentem továbbá, hogy tárgyi tervdokumentáció a létesítmény telepítésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával készült, a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletnek megfelelően biztonságtechnikai és egészségvédelmi koordinátor bevonásával, melyek érvényesítésének módját a műszaki leírás megfelelő fejezetei tartalmazzák. A fentiek teljesítéséhez szükséges anyagokat dokumentációnkban számításba vettük.

Kijelentem, hogy a tervezett létesítmény

- gyógyhelyet, ásvány-, gyógyvíz- és gyógyiszap lelőhelyet, termőföldet, vízi utat, vízi közlekedést, honvédelmi, vagy katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti,

|                 |                                                                                          |                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>N+F Kft.</b> | Recsk, Ifjúság. u. 27. hrsz. 1627 alatti ingatlan gázellátása<br>földgáz leágazó vezeték | Msz.: <b>T/1-299/18</b> |
| <b>Eger</b>     |                                                                                          |                         |

- helyi védettségű területet nem érint, illetve arra közvetlen hatást nem gyakorol,
- barlangot, természetvédelmi területet, vízfolyást nem érint,
- nem közelíti meg 100 m –nél jobban vasúti pálya szélső vágányának tengelyét,
- 4 km –es környezetén belül nincs repülőtér, fel- és leszállóhely, illetve rádió navigációs pont.

Tárgyi tervdokumentációt a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletnek és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi érintett közművekkel egyeztettük.

Az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 8. § (3) megfelelően a közművekre vonatkozóan az alábbi érintettséget állapítottam meg, nyilatkozatot teszem.

| Közmű neve      | Közmű<br>üzemeltető neve | Címe                             | Egyeztetést<br>elvégeztem<br>igen / nem /<br>nem érint | A közmű<br>üzemeltető<br>nyilatkozata<br>igen / nem /<br>nem érint |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Víz             | ÉRV Zrt                  | 3240 Parád, Kossuth L. u.<br>2/a | Igen                                                   | Érint                                                              |
| Áramszolgáltató | ÉMÁSZ Hálózati<br>Kft.   | 3200 Gyöngyös, Gyár u. 7.        | Igen                                                   | Nem érint                                                          |
| Gáz             | TIGÁZ-DSO Kft.           | 3300 Eger, Klapka Gy. u. 2.      | Igen                                                   | Érint                                                              |
| Hírközlés       | Magyar<br>Telekom Nyrt.  | 3300 Eger, Fellner J. u. 1.      | Igen                                                   | Nem érint                                                          |
|                 |                          |                                  |                                                        |                                                                    |

Az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 5. § szerint az építési területtel kapcsolatos adatok:

Nyomvonalal érintett területek:

| Hrsz | Műv.ág          | Tulajdonos                        | Ir.szám | Település | Utca    | Házszám |
|------|-----------------|-----------------------------------|---------|-----------|---------|---------|
| 1622 | Kivett<br>közút | Recsk Nagyközség<br>Önkormányzata | 3245    | Recsk     | Kossuth | 165.    |
|      |                 |                                   |         |           |         |         |

Eger, 2018. november hó

Nikolov István  
tervező

## TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT

**RECSK, Ifjúság út 27 hrsz 1627 alatti ingatlan gázellátása  
földgáz leágazó vezeték**

kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához


A kiviteli tervek készítése során az alábbi rendeletek, utasítások és előírások vonatkozó fejezeteit tartottuk be:

- 1993. XCIII. tv. a munkavédelemről
- 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet: A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet: A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
- TIGÁZ-DSO Kft. Technológiai Utasítások
- TIGÁZ-DSO Kft. Munkavédelmi Szabályzat

A terv az 1993. XCIII. tv. előírásainak és a munkavédelemről szóló egyéb rendeleteknek megfelel, ezért a terv szerint kivitelezett létesítmény a biztonságos munkavégzés, üzemeltetés tárgyi feltételeit biztosítja.

Munkavédelmi koordinátor: Molnár László munkavédelmi technikus.

Eger, 2018. november hó

  
Molnár László  
munkavédelmi koordinátor



|                 |                                                                                                  |                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>N+F Kft.</b> | <i>Recsk, Ifjúság. u. 27. hrsz. 1627 alatti ingatlan gázellátása<br/>földgáz leágazó vezeték</i> | Msz.: <b>T/1-299/18</b> |
| Eger            |                                                                                                  |                         |

## MŰSZAKI LEÍRÁS

**RECSK, Ifjúság út 27 hrsz 1627 alatti ingatlan gázellátása**  
**földgáz leágazó vezeték**  
kiviteli és engedélyezési tervdokumentációjához

### Előzmények:

A TIGÁZ-DSO Kft. megbízása alapján elkészítettük az *Recsk, Ifjúság út 27 hrsz 1627 alatti ingatlan földgázellátását biztosító utólagos leágazó vezeték* engedélyezési terveit.

Igénylő: **Laczik Tamás**

### Gázigény, gázcsatlakozás:

A, *Recsk, Ifjúság út 27 hrsz 1627.* alatti ingatlan gázellátása az utcában meglévő dn63 –ePE elosztó vezetékről biztosítható. A meglévő vezetékről való leágazás dn63/20 –as ELGEF idom beépítésével történik. A meglévő elosztó vezeték az utca ellentétes oldalán, burkolat mellett épült. A tervezett leágazó vezeték vízvezeték, szennyvízvezeték és csapadékvíz elvezető árkot keresztez, 10,0 m hosszon burokcsőbe szerelendő. A leágazó vezeték magassági elrendezését a terepadottságok és a meglévő közművek elrendezése határozza meg. A leágazó vezeték a terepszinttel párhuzamosan, vagy az elosztó vezeték felé való lejtéssel kell megépíteni.

A tervezett leágazó vezeték dn20/PE100/G SDR11 csőből épül, elzáró szerelvénye: DN 15 KPE-G-R1 golyóscsap, tervezési nyomása: 4,00 bar.

Az üzemelő gázvezetékre való rákötést csak a TIGÁZ-DSO Kft. végezheti el!

A leágazó vezeték építésére igénybevett terület kezelője *Recsk Nagyközség Önkormányzata*.

### Általános előírások

A Kivitelező köteles a berendezés létesítését a helyi Gázszolgáltatónál 48 órával (6 munkanap) korábban bejelenteni.

A munkát csak a TIGÁZ-DSO Kft. illetve az illetékes hatóságok építési engedélyének birtokában lehet megkezdeni.

A tervtől eltérően kivitelezni nem szabad! A tervtől való eltérés esetén a tervező és a TIGÁZ-DSO Kft. hozzájárulása beszerzendő!

A kivitelezés megkezdése előtt a út/közút kezelőjétől a bontási engedélyt be kell szerezni. A kivitelezés során igénybevett terület helyreállítása során az út kezelőjének előírásai szigorúan betartandók.

A vezetéképítéshez szükséges munkaárkot a kitűzött nyomvonalon lehetőleg közvetlenül a csőfektetés előtt kell kiásni. A munkaárok alját el kell egyengetni, max. 10 mm szemcsenagyságú talaj lehet, ha ez nem biztosítható talajcserét kell végezni. A vezeték felfekvését a munkaárok teljes hosszán biztosítani kell.

A gázvezeték más közmű keresztezéseinél a terveken előírt módon védőcsőbe kell fektetni, amennyiben a vezetéképítés más közművek védőtávolságát érinti, az illetékes közműkezelőtől szakfelügyeletet kell kérni.

|                 |                                                                                          |                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>N+F Kft.</b> | Recsk, Ifjúság. u. 27. hrsz. 1627 alatti ingatlan gázellátása<br>földgáz leágazó vezeték | Msz.: <b>T/1-299/18</b> |
| Eger            |                                                                                          |                         |

A gázvezeték a Gázszolgáltató vállalat helyezi üzembe a TIGÁZ-DSO Kft. Technológiai előírások betartásával.

A leágazó vezeték nyomvonaláról és hossz-szelvényéről a kivitelezőnek "D" tervet kell készíteni és azt kivitelezői záradékkal kell ellátni.

#### **A kivitelezésre vonatkozó előírások:**

A gázvezeték létesítésénél be kell tartani a GVBSZ, a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet előírásait, továbbá a TIGÁZ-DSO Kft. TT-1000, TT-4000 technológiai utasításait és Munkavédelmi Szabályzatában foglaltakat.

A közúti forgalom korlátozását az e-UT 04.05.11, e-UT 04.05.12. ügyi műszaki előírások szerint kell elvégezni. Kivitelezés során a 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a *közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményei* betartandók.

#### **PE anyagú vezetékek szerelése:**

A tervdokumentációban tervezett PE csövek és idomok dn20/PE100/G SDR11 méretűek és anyagúak. A tervezett elzáró elektrofitting karmantyúval szerelendő.

A beépített anyagok feleljenek meg a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet előírásainak.

Szerelésre csak az MSZ EN 1555 szabványsorozat szerinti műbizonylatolt PE csövek és idomok használhatók fel.

A PE csövek hegesztését, építését, javítását, karbantartását csak PE hegesztőtanfolyamot végzett és érvényes OKJ –s hegesztői bizonyítvánnyal és az adott feladatra érvényes minősítéssel rendelkező dolgozó végezheti.

Hegesztést csak rendszeres műszaki felülvizsgálat alapján kiállított érvényes minőségű tanúsítvánnyal rendelkező, annak mindenkor eleget tevő hegesztőberendezéssel, szerszámmal lehet végezni.

PE csövek szerelését -5°C környezeti hőmérséklet alatt végezni TILOS !

Amennyiben az elkészült vezetéken hegesztési hibák, vagy más hibák (gyártási hibás idom) fordulnak elő, azok javítását mindenkor a Gázszolgáltató előírásai szerint kell elvégezni (pl. idomcsere).

A PE vezetékek szerelését a TT-4000 sz. TIGÁZ-DSO Kft. technológiai utasítás szerint kell elvégezni.

A PE hegesztési munkák ellenőrzésére és irányítására felelős (megfelelő végzettségű) szakembert kell megbízni, akinek gondoskodnia kell a hegesztés körülményeinek ellenőrzéséről, a vonatkozó technológiák végrehajtásáról, a hegesztési varratok szemrevételezéses ellenőrzéséről, a hegesztő(k) munkájának esetenkénti ellenőrzéséről. Az elkészült varratok mellé a hegesztő köteles, időtálló módon feltüntetni azonosító jelzését és a varratok sorszámát. Az elkészült vezetékekről hegesztési vázlatot kell készíteni, amelyet a hegesztési naplóval együtt a megvalósulási dokumentációhoz kell csatolni.

#### **Gázvezetékek nyomáspróbája:**

A nyomáspróbát a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet VII. fejezet 2.4. pontjának előírásai, valamint a TIGÁZ-DSO Kft. Technológiai Utasításának megfelelően kell elvégezni.

– tervezési nyomás: 4,0 bar



|                 |                                                                                          |                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>N+F Kft.</b> | Recsk, Ifjúság. u. 27. hrsz. 1627 alatti ingatlan gázellátása<br>földgáz leágazó vezeték | Msz.: <b>T/1-299/18</b> |
| <b>Eger</b>     |                                                                                          |                         |

- |                     |         |             |       |
|---------------------|---------|-------------|-------|
| – próbanyomás:      | 4,0 bar | időtartama: | 1 óra |
| – tömörségi nyomás: | 3,0 bar | időtartama: | 1 óra |

A nyomáspróbához csak hiteles műszerek használhatók, kívánt pontossági osztályuk: 1,6.

A nyomáspróbánál az illetékes Gázszolgáltatónak jelen kell lennie, a nyomáspróba eredményét dokumentálni kell.

#### **Munkaterület védelme:**

A leágazó vezeték építés munkaterületét az érvényben lévő előírások alapján jelölni kell. A közútkezelő előírásai minden esetben maradéktalanul betartandók, az előírt táblázást el kell végezni, a munkaterületet éjszaka, illetve ködös-borús időben egész nap meg kell világítani.

#### **Környezetvédelem:**

A kivitelezés során a környezetvédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

A kivitelezés során a levegő, víz, termőtalaj, növényzet és állatvilág a legkisebb mértékben sem károsodhat.

A kivitelezés során a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól előírásai betartandók. Veszélyes hulladékok keletkezésekor a Környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. A munkavégzés során fel nem használt veszélyes anyagok hulladékait össze kell gyűjteni és értékesítésükről, felhasználásukról gondoskodni kell.

A gázvezeték megépítése és a sikeres műszaki felülvizsgálat megtörténte után a munkaterület a kiindulási állapotnak megfelelően helyreállítandó.

A munkavégzés során felhasznált festékek, oldószerek csomagolóanyagait veszélyes hulladékként kell kezelni. Amennyiben az építés során aszfaltbontásra kerül sor, a hulladékot a helyreállítást végző részére át kell adni.

A munkaárok létesítése és visszatöltése során a földmunkát úgy kell végezni, hogy az diffúz légszennyezést nem okozzon. Az építési, szállítási és hegesztési munkákat csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel lehet végezni.

Eger, 2018. november hó



Nikolov István  
tervező

**Megrendelés**

**Megrendelészám/dátum**

3500059159 / 2018.09.11

**Tárgyalópartner/Telefon**

Eger Fejlesztés

**Szerződés szám**

450100 DF 1.1.1/005 0 17 1 év o

N+F KFT

Eger

Vörösmarty ut.17.

3300

Telefax:

**Az Önök szállítószáma nálunk**

100322

**A megrendelő neve és címe**

TIGAZ-DSO Kft. Eger

Területi Egysége

Postafiók PF.:93

3301 EGER

**Szállítási határidő 2018.11.09**

**Kérjük a beszerzés megrendelés számát (3500059159) és a PST / Rendelés /Költséghely számot minden számlán és teljesítésigazoláson/ szállítólevélen feltüntetni!**

Ez a megrendelő munkavégzési engedélynek minősül. A munkakezdés feltétele a munkaterület átadás-átvétel, melyhez a Vállalkozónak be kell szereznie a terület tulajdonosának / üzemeltetőjének / kezelőjének hozzájárulását.

A munkavégzés ideje alatt a munkaterület állapotáért, az ott történő esetleges károkozásért a Vállalkozó viseli a felelősséget.

A munkavégzés ideje alatt a munkavégzés területen jelenlévő Megrendelő képviselőjének utasításait be kell tartani.

A munkavégzés ideje alatt az ML-59-ben előírt követelmények szerint kell eljárni.

| Tét. | Anyag/Szolgáltatás | Megnevezés | Egységár | Nettóérték |
|------|--------------------|------------|----------|------------|
|      | Megr.mennyiség     | ME         |          |            |

|                                                      |      |                                        |         |         |
|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|---------|---------|
| 00010                                                |      | <b>Recsk, Ifjúság u. 27. hrsz 1627</b> |         |         |
|                                                      | 1,00 | Telj.egys.                             | 484.000 | 484.000 |
| Szerződéslehívás 3600001645 Tétel 00010              |      |                                        |         |         |
| PST szám: 51152019618 Recsk,Ifjúság u. 27. hrsz:1627 |      |                                        |         |         |

A tétel a következő szolgáltatásokat tartalmazza:



Nyilvántartási szám:  
ISO 9001: 503/0089(7)-1-219(7)-1  
ISO 14001: KIR/181(2)-1-160(2)-1  
OHSAS 18001: MEBIR/43(2)-1-40(2)-1

*Handwritten signature*



Megrendelészám/dátum  
3500059159 / 2018.09.11

2/ 2

| Tét.                           | Anyag/Szolgáltatás<br>Megr.mennyiség | ME  | Megnevezés                               | Egységár | Nettóérték |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----|------------------------------------------|----------|------------|
| 10                             | 3001272<br>1                         | F/D | Stand utó leág vez ép burk helyreáll.sal | 484.000  | 484.000    |
| Nettó összérték ÁFA nélkül HUF |                                      |     |                                          |          | 484.000    |

Kérjük a rendelésünk elfogadását és a 450100-DF-1.1.1/005-0-17+1év o számú szerződésben leírtak szerinti teljesítést  
A számla fogadásának a helye: 4201 Hajdúszoboszló, Pf: 243.  
A számlázási cím: TIGÁZ-DSO Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.  
A megrendelések mellékletében szereplő általunk felvázolt nyomvonal elvi jellegű, azt a fogyasztóval történő egyeztetés valamint a közművek elhelyezkedése és a helyi adottságok figyelembevételével a tervezőnek kell meghatározni, lehetőleg úgy, hogy a végleges nyomvonal felvázolt helyzettől a lehető legkisebb mértékben térjen el. Ezek elmulasztásából adódó plusz költségek a kivitelezőt terhelik. "Földgáz elosztóvezeték megvalósulásának dokumentálása (más szerv, hatóság nyilatkozatának kronológiai dokumentálása)" melléklet szerinti dokumentálás a számlafogadás feltétele.


Igénybejelentő neve: Laczik Tamás  
Igénybejelentő címe: Recsk, Ifjúság u. 27.  
Tel: 20/488-0308

  
Magi Attila  
Vezetékfejlesztési főmunkatárs I.  
Eger  
TIGÁZ-DSO Kft.

  
Urbán Erika  
Senior vezetékefejlesztési munkatárs  
Eger  
TIGÁZ-DSO Kft.


TIGÁZ-DSO Kft.  
Hálózatfejlesztés  
Vezetékfejlesztési csoport  
3301 Eger, Pf. 93

**Recsk hrsz 1627**  
63/20

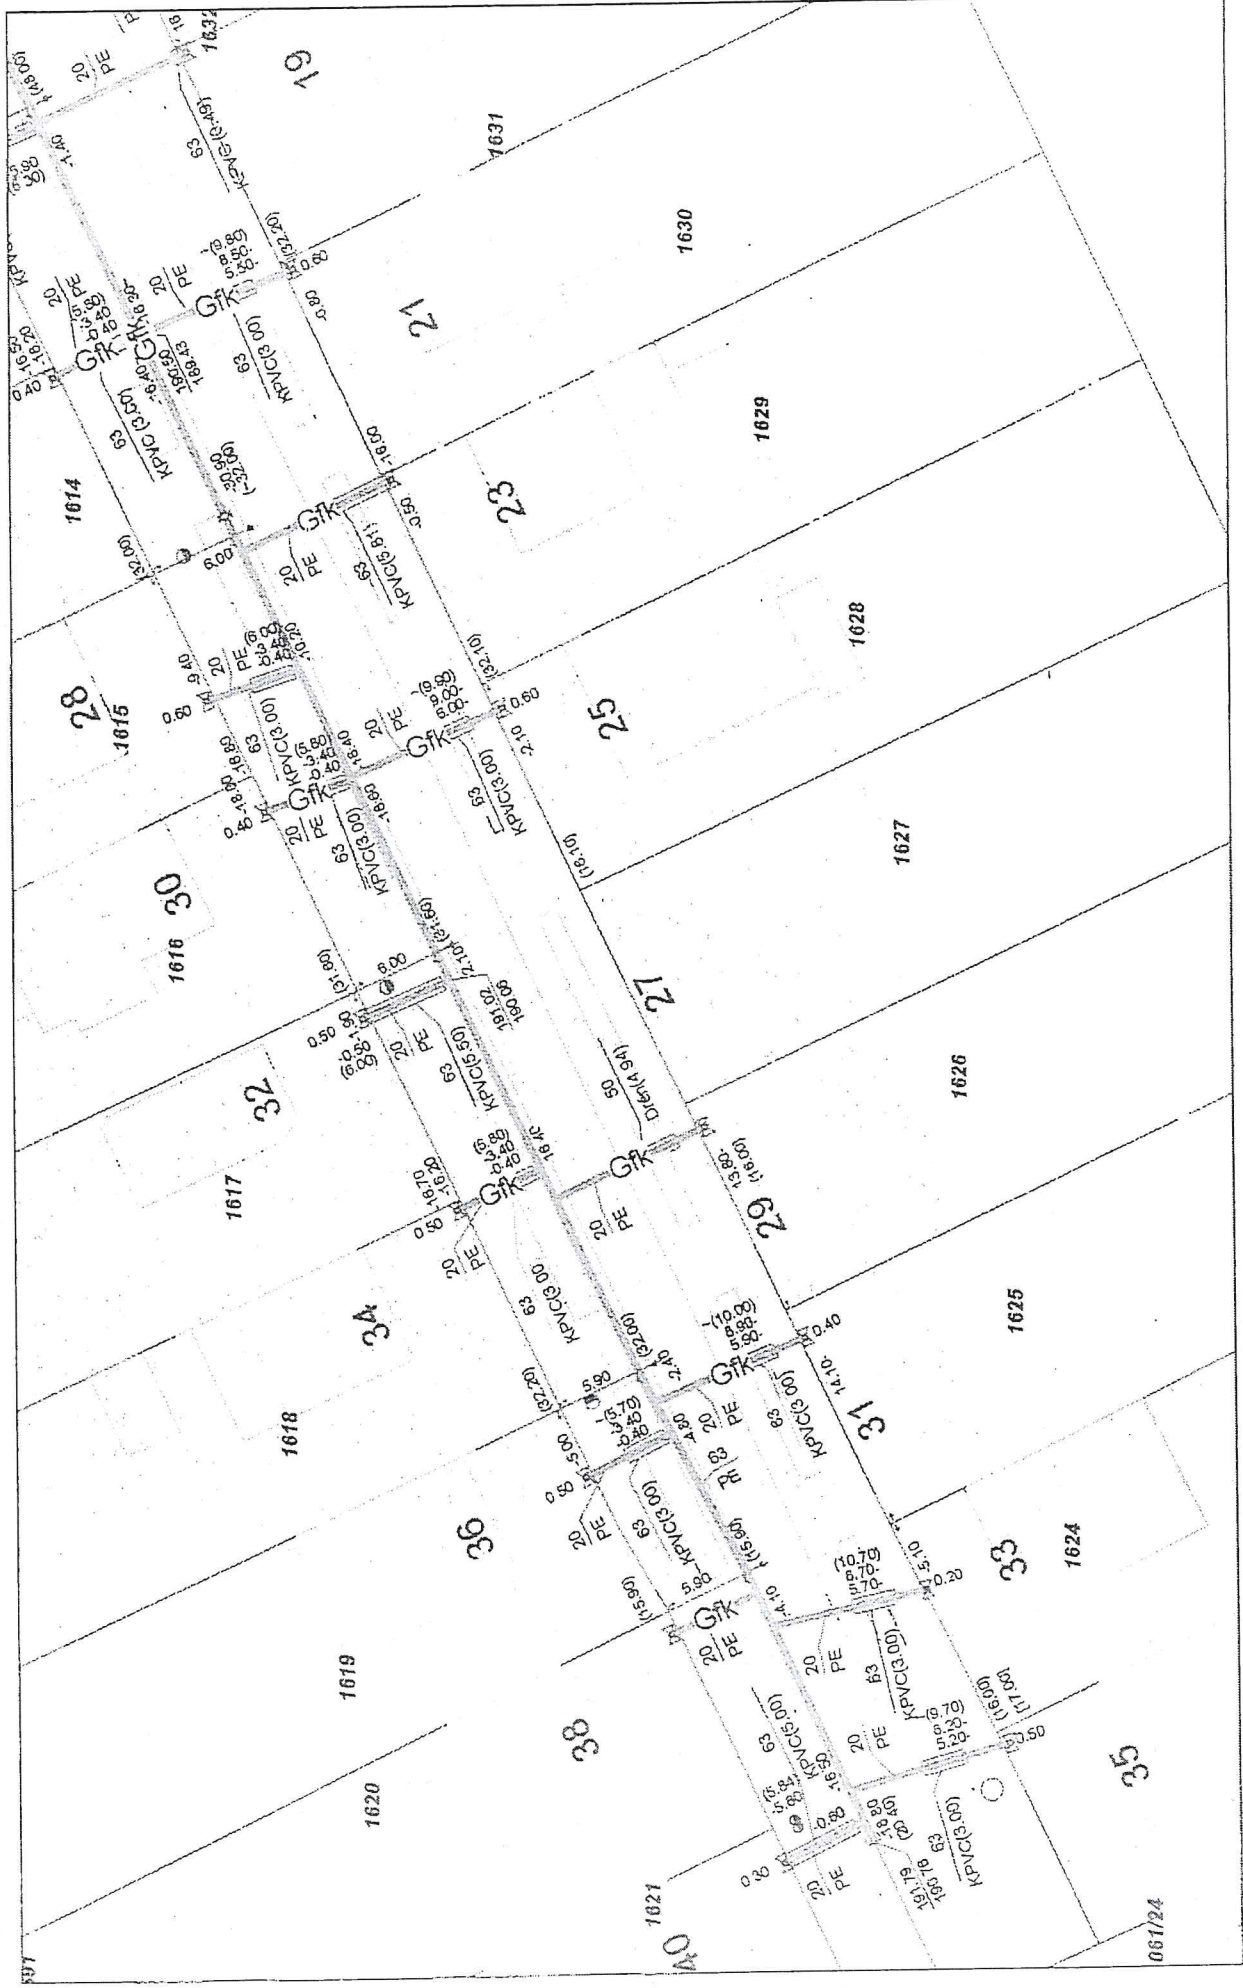

Az ezen a weboldalon hozzáférhető anyagok információk célból készültek, nem minősülnek jogi dokumentumnak.

Képvázlat m: 1:1000.

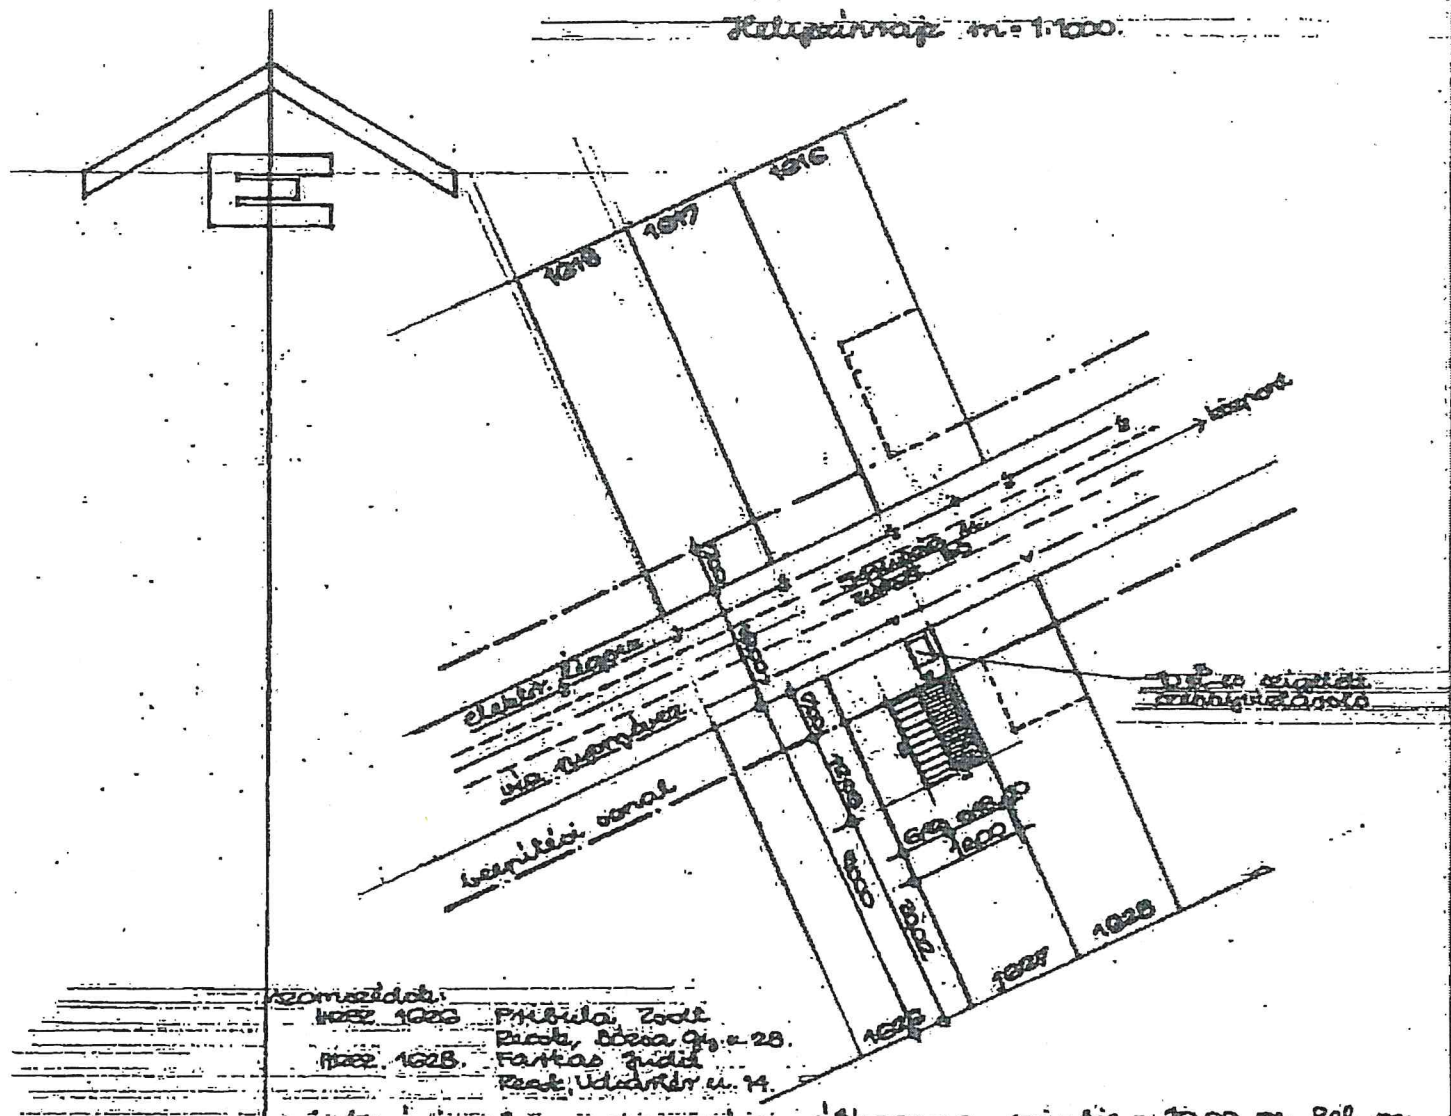

Körmend, 1025. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1026. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1027. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1028. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1029. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1030. Pálffy, Zolt.

szintezési alagságszám: utkorona szintje = 1000 m. Rel. m.  
1000 = bejárati járdaszámszáma = 1020 m. Rel. mag.  
Rész. Nagyközségi Tanács VB. Szakigazgatási Szerve

Tervrajz alapján a kivitelezést engedélyezem:

A tervrajz 1362-2/88 építési engedélyezési terv.

Érvényes:

88. augusztus 10. Képvázlat  
Körmend, 1025. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1026. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1027. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1028. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1029. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1030. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1031. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1032. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1033. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1034. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1035. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1036. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1037. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1038. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1039. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1040. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1041. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1042. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1043. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1044. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1045. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1046. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1047. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1048. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1049. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1050. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1051. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1052. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1053. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1054. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1055. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1056. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1057. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1058. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1059. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1060. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1061. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1062. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1063. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1064. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1065. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1066. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1067. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1068. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1069. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1070. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1071. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1072. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1073. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1074. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1075. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1076. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1077. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1078. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1079. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1080. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1081. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1082. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1083. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1084. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1085. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1086. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1087. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1088. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1089. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1090. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1091. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1092. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1093. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1094. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1095. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1096. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1097. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1098. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1099. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1100. Pálffy, Zolt.

Körmend, 1025. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1026. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1027. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1028. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1029. Pálffy, Zolt.  
Körmend, 1030. Pálffy, Zolt.

88. augusztus 10.

Körmend



Meghatalmazás

Meghatalmazom Karuczka Zsolt igazgatót (3534 Miskolc, Szarkahégy 114. sz.) hogy  
bizonyos az alábbi címen: 2018. évi költségvetési törvény alapján  
a belső gazdálkodási tervdokumentációt elkészítse.

Kelt Miskolc 2018. 05. 01.



Meghatalmazó



Egy Járás Hivatal

3301 Eger Barossy F. u. 7. Pf. 14.

Oldal:

1/1

Nem hivatalos tulajdoni lap - tájékoztató

Megnevezés: 1444/16/2018

2018.06.28

Szektor: 6

RECSK

Belterület 1627 helyrajzi szám

II. RÉSZ

Földrajzi terület változásai

808 sz. társ. határozat: 38895/2012.

1. Az ingatlan adatai:

Hirdetési adatok:

Művelési: 49/kivett (megnevezés):

név:

terület: státusz: jog: aly: adatok

hely: k: fill: k: fill: k: fill: k: fill:

hely: k: fill: k: fill: k: fill: k: fill:

hely: k: fill: k: fill: k: fill: k: fill:

Kivett lakóház: udvar:

II. RÉSZ

tulajdoni hányad: 1/2 társ. határozat: 50665/2/2012.05.30

bejegyzés határozat, érkezési idő: 35193/1988.05.31

társ. határozat: 50665/2/2012.05.30

jogcím: vétel

jogállás: tulajdonos

név: Laczik János

szül.: 1952

a. név: Bócsa Anna

cím: 3245 RECSK Dózsa utca 22

4. tulajdoni hányad: 1/2

bejegyzés határozat, érkezési idő: 35193/1988.05.31

jogcím: vétel

jogállás: tulajdonos

név: Laczik Jánosné

sz. név: Bócsa Anna

szül.: 1954

a. név: Bócsa Anna

cím: 3245 RECSK Dózsa utca 22

5. tulajdoni hányad: 1/2

bejegyzés határozat, érkezési idő: 50665/2/2012.05.30

jogcím: öröklés

jogállás: tulajdonos

név: Laczik János

szül.: 1974

a. név: Bócsa Anna

cím: 3245 RECSK Dózsa utca 22

II. RÉSZ

bejegyzés határozat, érkezési idő: 35193/1988.05.31

társ. határozat: 38802/2012.02.22

Jelzálogjog: 60.000 Ft, azaz hatvan ezer Ft, vételárhatárolás és jelzálognyilvántartás

utalás: II/374

jogtul:

név: OTP Bank Rt. RECSK FIKCIJA

cím: 3245 RECSK Kossuth út 93

Folytatás a következő lapon



Egyéni Hivatal

3301 Eger Barossy F. u. 7. Pf. 14.

Oldal

2/3

Nem hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Regisztrációs szám: 74447/16/2018

2018.06.28

Szektor : 6

RECSK

Helyrajzi szám: 1627 helyrajzi szám

Folytatás a következő lapon

III/2B SZ

1. bejegyzés határozat, érkezési idő: 15193/1988.05.11

Ezerláb határozat: 33039/2007.02.01

Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálogjog biztosítására

utalás: III/1.

jogosult:

név: OTP BANK NYRT. RECSKA ÉROKJA

cím: 3245 RECSKA Kossuth út 93.

2. bejegyzés határozat, érkezési idő: 15193/1988.05.11

Beépítési kötelezettség

/ 1991. évi törvény 16. §-a

jogosult:

név: NAGYKÖZSÉGI TANÁCS VB.

cím: 3245 RECSKA

3. bejegyzés határozat, érkezési idő: 15193/1988.05.11

Elidegenítési tilalom beépítési kötelezettség biztosítására

utalás: III/2.

jogosult:

név: NAGYKÖZSÉGI TANÁCS VB.

cím: 3245 RECSKA

4. bejegyzés határozat, érkezési idő: 18899/1989.11.08

Ezerláb határozat: 33039/2007.02.01

Jelzálogjog 500 000 Ft, azaz ötszáz ezer forint kölcsön és járulékal arányig.

utalás: II/3.4.

jogosult:

név: OTP BANK NYRT. RECSKA ÉROKJA

cím: 3245 RECSKA Kossuth út 93.

5. bejegyzés határozat, érkezési idő: 18899/1989.11.08

Ezerláb határozat: 33039/2007.02.01

Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálogjog biztosítására

utalás: III/3.

jogosult:

név: OTP BANK NYRT. RECSKA ÉROKJA

cím: 3245 RECSKA Kossuth út 93.

7. bejegyzés határozat, érkezési idő: 18899/1989.11.08

Jelzálogjog 165 000 Ft, azaz százhatvanöt ezer forint kölcsön és járulékal arányig.

utalás: II/3.4.

jogosult:

név: HONVÉDELMI MINISZTERIUM, törzsszáma: 15700005

cím: 1055 BUDAPEST, Salgótarján utca 7-11.

Folytatás a következő lapon

Egy. Járul. Hivatal

3301 Egy. Barkóczy F.ú. 7. Pf. 14.

Oldal:

3/3

Nem hiteles tulajdoni lap: teljes másolat

Mégrendelés szám: 7444716/2018

2018.06.28

Szektor:

RECSK

Belterület: 1627 helyrajzi szám

Helytárs az első lapra

III. RÉSZ

8. bejegyző határozat, érkezési idő: 14510/1990.02.22

Törzsi határozat: 14510/2012.02.22

Jel: Állagjog 35/000/PI, azaz harmincezer forint munkáltatói kölcsön és járuléka 5éig.

Általán: III/3/a.

Jogosult:

név: PARADI ÜVEGLAZAR, PARADÁSÁSVÁR

cím: 3242 PARADÁSÁSVÁR

9. bejegyző határozat, érkezési idő: 38995/2012.03.12

Önálló/szöveges bejegyzés a Földrészlet megnevezése, beépített területéről, lakóházátvarra változott.

10. bejegyző határozat, érkezési idő: 42816/2014.07.29.

Holtig tartó házassági vagyonosi jog

Általán: III /5.

Jogosult:

név: BARTÓK JÁNOSNÉ

sz. név: BARTÓK ÁGNES

szül. 1954.

sz. név: BARTÓK ÁGNES

cím: 3245 RECSK, Ócsa utca 22

TULAJDONI LAP VÉGE



**Földhivatal**  
**Online**

Telefon: 1818 (1-as mondi 7-as mondiport)  
Elektron: 0-34 688

|         |                |                            |                               |                       |            |
|---------|----------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|
| Közdölő | Szolgáltatások | Keresési mód<br>választása | Keresési feltétel<br>megadása | Ingatlan<br>világképe | Dokumentum |
|---------|----------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 88/A. § (7a) bekezdésében foglaltak alkalmazása alapján a földhasználati nyilvántartás adatai szerint a földhasználatra nincs bejelentett földhasználó.

Nem hita les: mlajdlo ml: hnp

3.71 3.70

အားလုံးကိုးကွယ်သော နတ်တော်တို့၏ နာမည်ကို ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။

五、五

6

Intervju: 50665/2/2012.05.30

As

DEC 23 1964

Butler & Livingston

Neon hiteles tulajdoni lap





Nem hiitales aulajdo mi hup

Nem: hiteles tulajdoni lap.

Old 37.3

SECRET

SECRET

*Solvata in ethyl laqueo*

10/16/2012 10:22:22

10/16/2012 10:22:22



1. Terbukti, tidak ada


Nem hitales tulajdoni lap

**Nem hiteles tulajdoni lap!**

Nam hūtes tūkjdoni kap

LACZIK TANÁS  
RECSKE TFF#4541G u. 07.

IF#3U5A'G u.

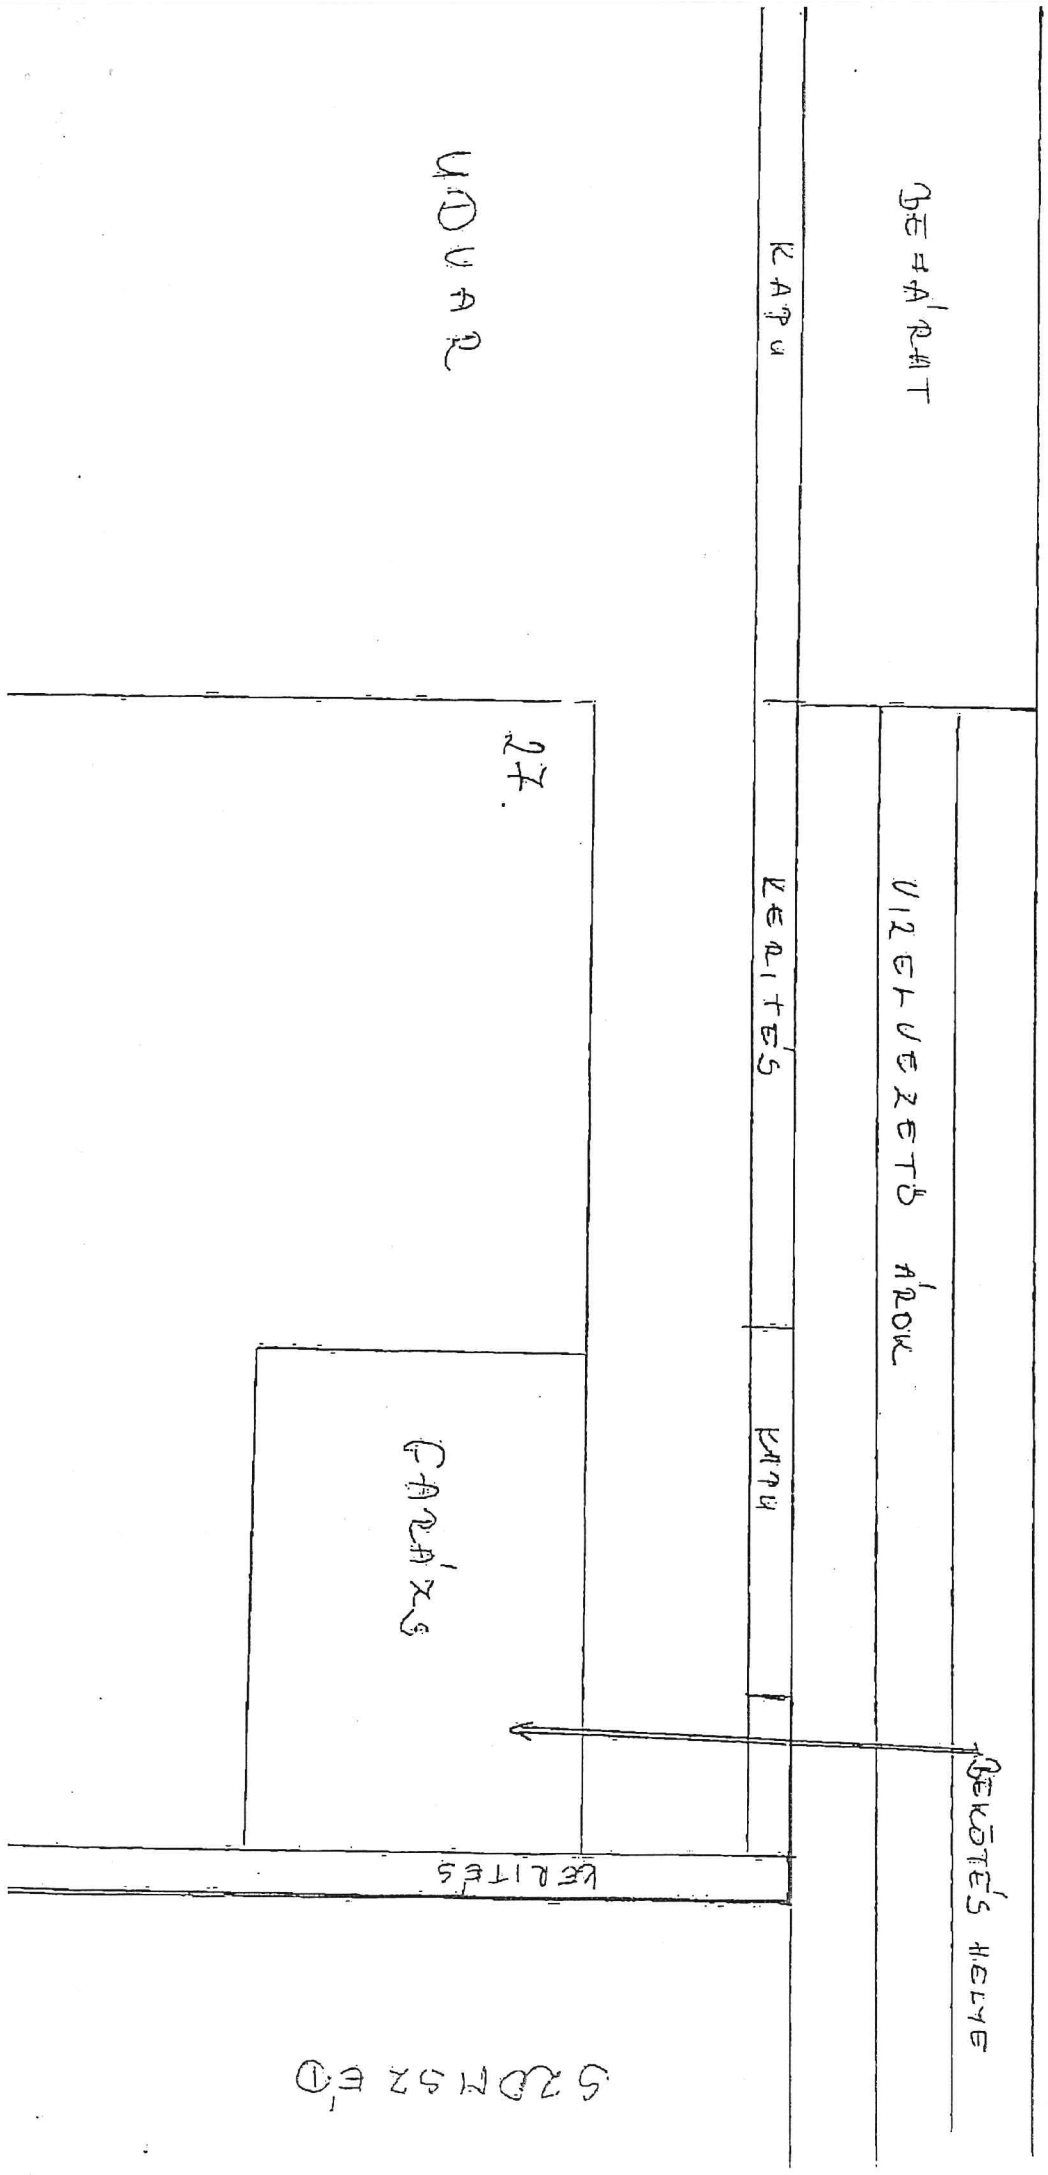



Egeri Járási Hivatal  
3301 Eger Barkóczy F. u. 7. Pf. 14.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat  
Megrendelés szám: 30005/51096/2018  
2018.09.12

Szektor : 53

RECSK  
Belterület 1622 helyrajzi szám

---

3245 RECSK Ifjúság utca 1622 HRSZ. "Felülvizsgálat alatt"

---

I.RÉSZ

| alrészlet adatok               | terület | kat.t.jöv. | alosztály | adatok                       |
|--------------------------------|---------|------------|-----------|------------------------------|
| művelési ág/kivett megnevezés/ | min.o   | ha m2      | k.Fill.   | ter. kat.jöv<br>ha m2 k.Fill |

---

|               |   |      |      |  |
|---------------|---|------|------|--|
| Kivett között | 0 | 5233 | 0.00 |  |
|---------------|---|------|------|--|

---

II.RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1  
bejegyző határozat, érkezési idő: 32470/1991.03.26  
jogcím: jogutódlás tulajdoni hányad: 0/1 32470/2/1991.03.09  
jogcím: jogutódlás tulajdoni hányad: 0/1 32470/1991.03.26  
jogállás: tulajdonos  
név: RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
cím: 3245 RECSK Kossuth utca 165  
törzsszám: 15379315

---

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 46171/2012.04.26  
Vezetéskjog  
975 négyzetméter területre a vázrajz és területkimutatás szerint.  
jogosult:  
név: ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495  
cím : 3525 MISKOLC Dózsa György utca 13

---

TULAJDONILAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Egri Járási Hivatal  
3301 Eger  
Barkóczy F. u. 7. Pf. 14.

# Térképmásolat


Íktatószám: 1/543/2018

Szelvényszám: 77-112-211

Méretarány: 1:1000

Vetület: EO/V

RECSK, belterület 1627

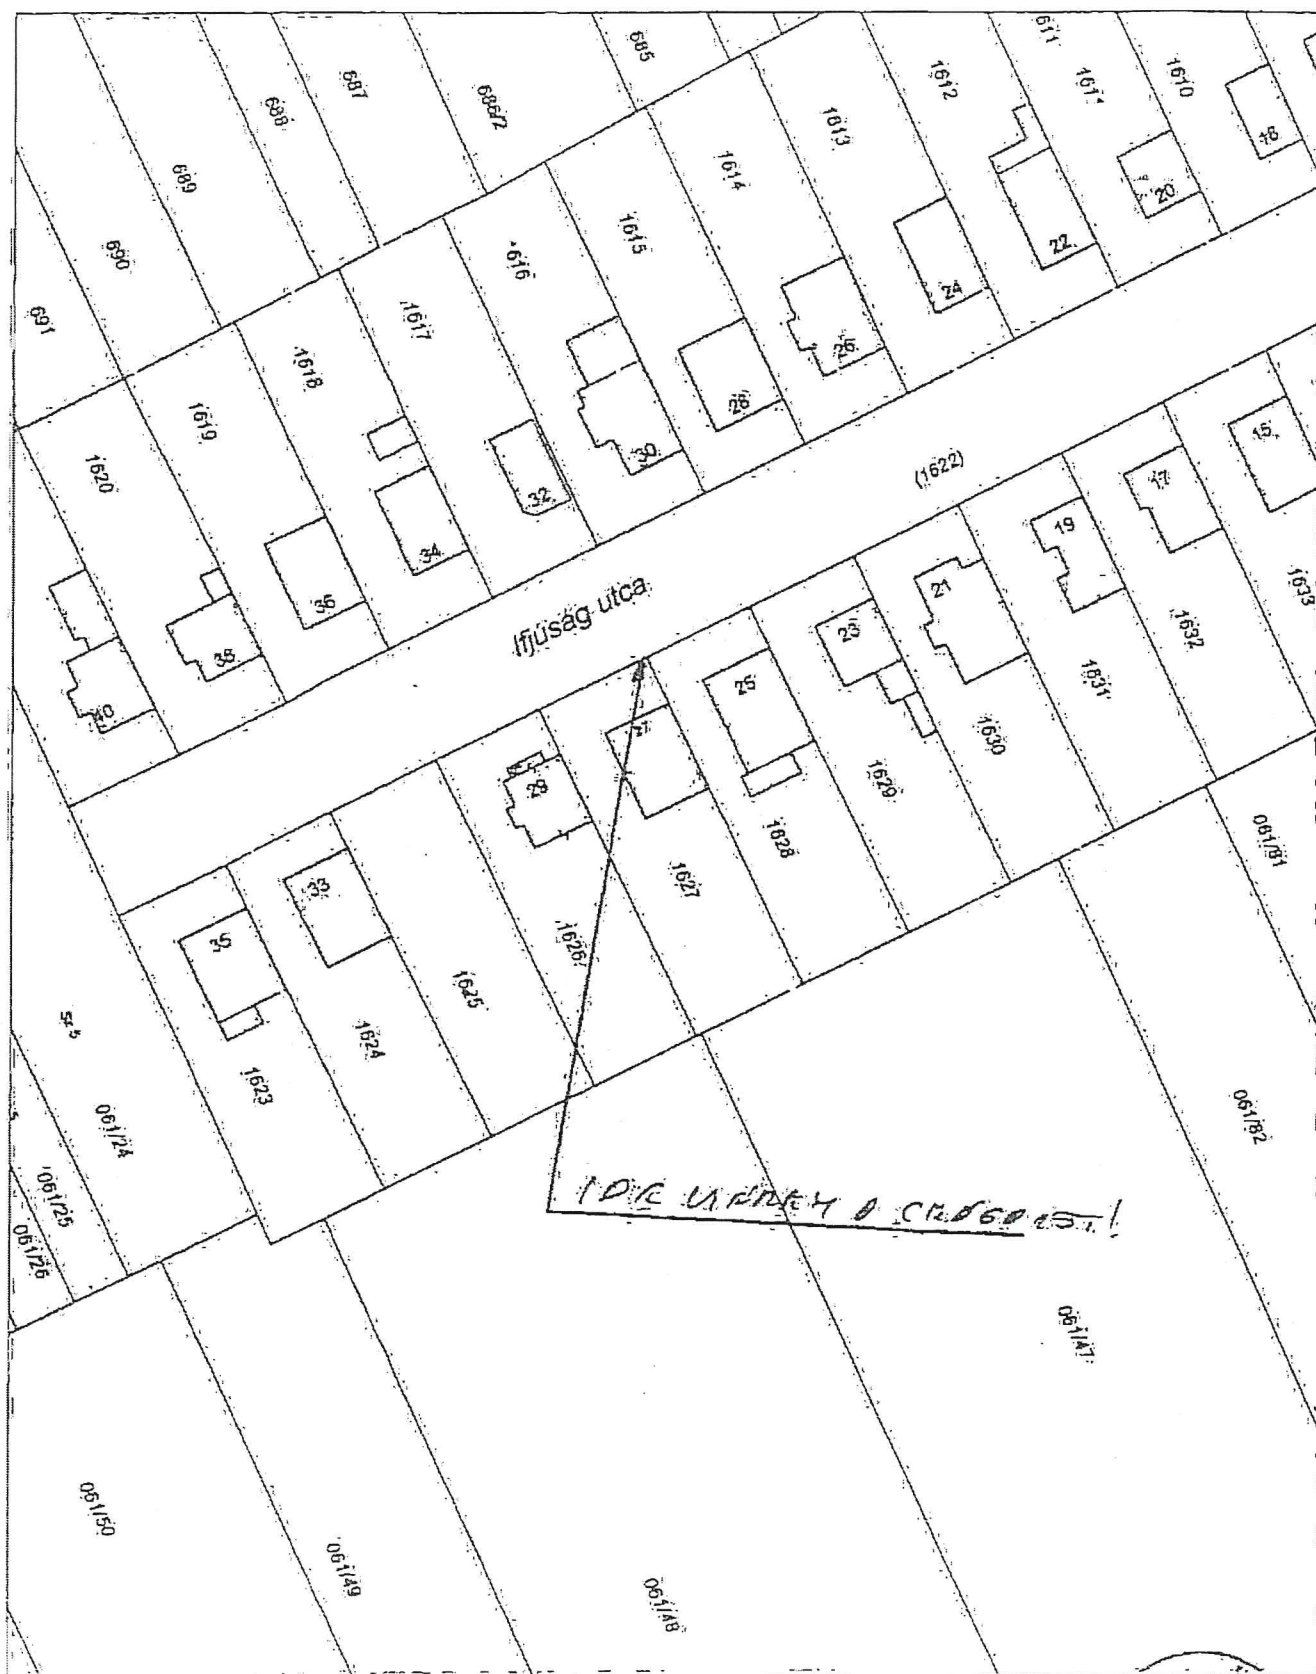


A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyező az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.


3301 Eger, 2018. május 30.

**FIZETVE**

Virosztné Kada Mariann






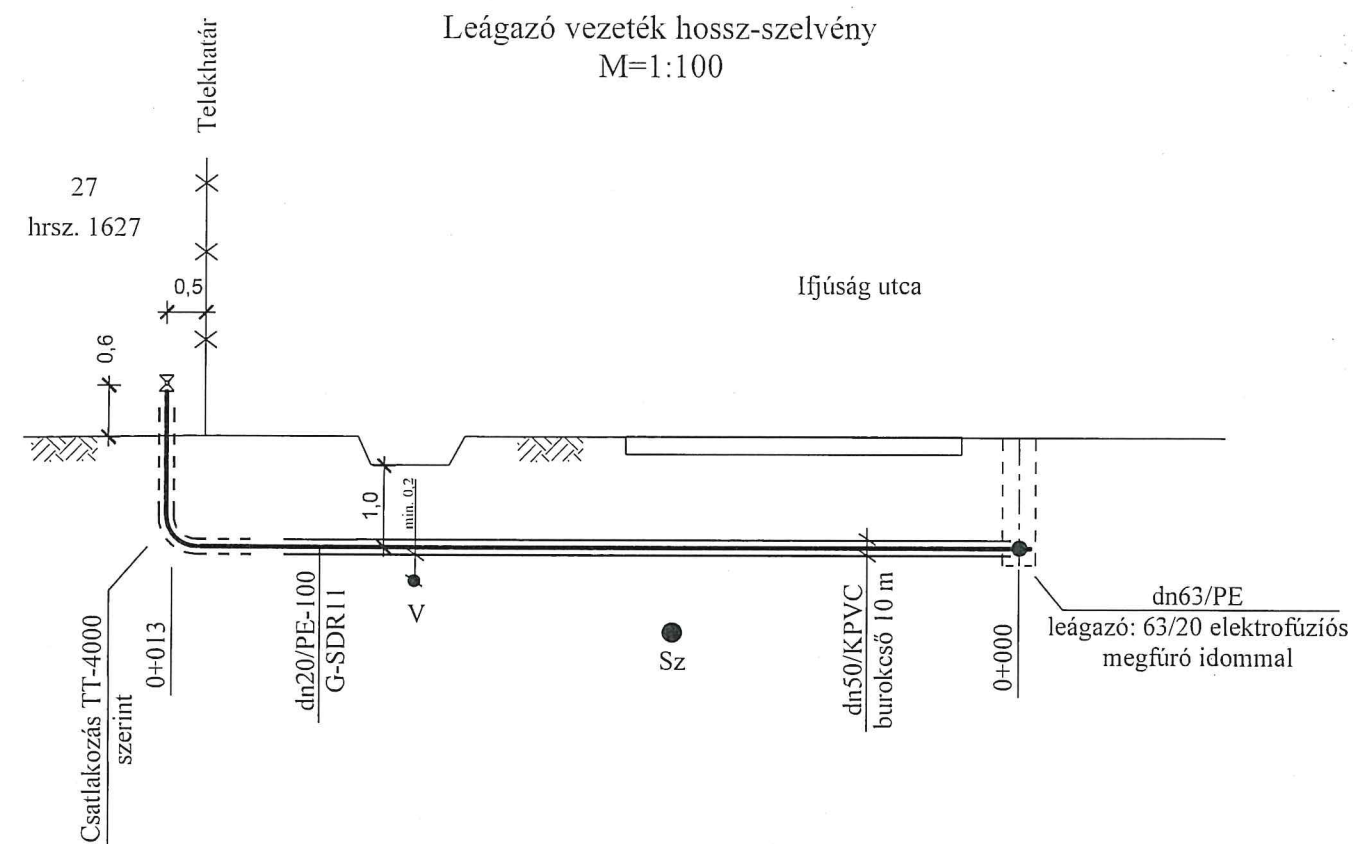

# Jelmagyarázat:

|                     | Meglévő | Tervezett        |
|---------------------|---------|------------------|
| Vízvezeték          | — V —   |                  |
| Elektromos légkabel | — 1kV — |                  |
| Szennyvízcsatorna   | — Sz —  |                  |
| Gázvezeték          | — GfK — | — (pü=3,0 bar) — |

Megjegyzés:  
Az üzemelő gázvezetékre csak a TIGÁZ-DSO Kft. köthet rá!

|                               |                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                 |                                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Megbízó                       | TIGÁZ-DSO KFT.                                                                                                             |         | <br><b>N+F Mémóriroda Kft.</b><br>3300 Eger, Vörösmarty u. 17.<br>ISO 9001 | Munkaszám<br><br><b>T/1-299/18</b>            |
| Építető                       | TIGÁZ-DSO KFT.                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                 |                                               |
| Tárgy                         | Laczik Tamás<br>RECSK, Ifjúság út 27. hrsz. 1627<br>Földgáz leágazó vezeték terve<br><b>HELYSZÍNRAJZ ÉS HOSSZ-SZELVÉNY</b> |         |                                                                                                                                                                 |                                               |
| Tervező                       | <br>Nikolov István<br>GO-T-10-0005    | Ellenőr | <br>Molnár László<br>GO 10-0215                                            | Méretarány<br>1:500,1:100<br>Dátum<br>2018.11 |
| Rajzszám<br><br><b>KG - 1</b> |                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                 |                                               |